

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

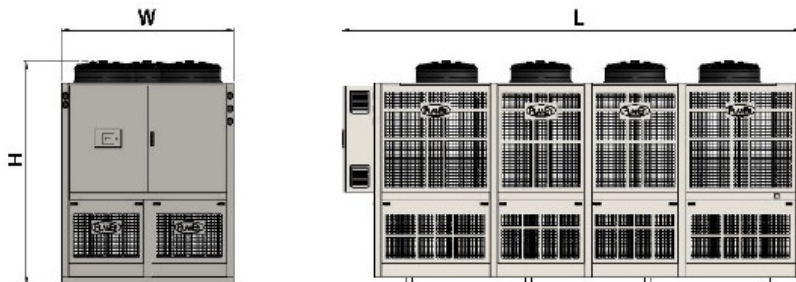
<https://planer.nt-rt.ru> || pne@nt-rt.ru

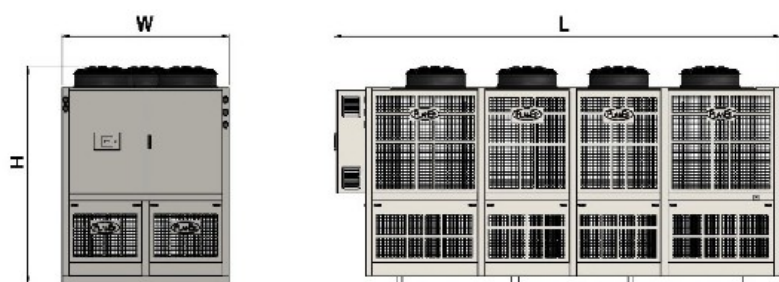
ГИБРИДНЫЙ ЧИЛЛЕР С СПИРАЛЬНЫМ КОМПРЕССОРОМ Серия H-S

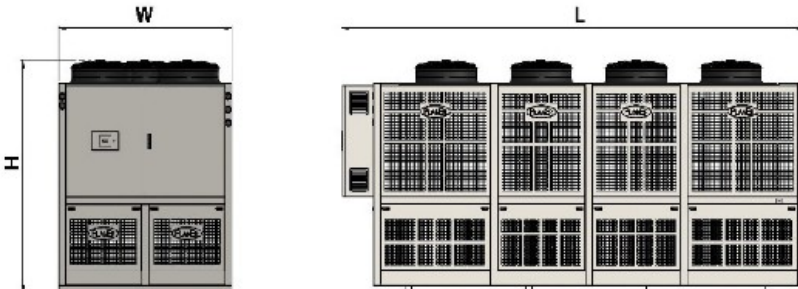


Основные Характеристики

- Интеграция Чиллер Фрикулер (ИНВЕРТОР)
- Высокоэффективный кожухотрубный испаритель
- Система автоматизации ПЛК в соответствии с температурой окружающей среде
- Микропроцессорная система управления.
- Холодопроизводительность от 100 кВт -до 1000 кВт.
- Экологичность с высокой эффективностью гибридной системы охлаждения.
- «« Запись неисправностей по СМС »» Система »

SCROLL KOMPRESÖRLÜ HİBRİT CHİLLER		
Model	P 154 H-S	
Soğutucu Akışkan	R 407 C	
REFERANS ŞART 1 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 15 °C / 20 °C Tai = 25 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	216
	kcal/h	185.760
Toplam Kompresör Gücü	kW	39,6
Çekilen Toplam Güç (Qcomp+Qfan)	kW	47,4
REFERANS ŞART 2 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 15 °C / 20 °C Tai = 32 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	200
	kcal/h	171.000
Toplam Kompresör Gücü	kW	46,1
Çekilen Toplam Güç (Qcomp+Qfan)	kW	53,9
REFERANS ŞART 3 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 7 °C / 12 °C Tai = 35 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	140
	kcal/h	120.000
Toplam Kompresör Gücü	kW	49,2
Çekilen Toplam Güç (Qcomp+Qfan)	kW	57
Enerji Verimlilik Oranı (Qcooling / Qcomp+fan)	EER	4,5
Kompresör Adedi	adet	4
Soğutma Devresi	adet	2
Kapasite Kontrol	%	%25-%50-%75-%100
Fan Adedi / Fan Çapı	adet/mm	4x Ø800
Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m)	dBA	51
Gerekli Evaporatör Su Debisi	m3/h	38
ÖLÇÜLER		
L	mm	5190
W	mm	1405
H	mm	2615
Su Giriş Bağlantısı	"	3
Su Çıkış Bağlantısı	"	3
Ağırlık	kg	2200
TEKNİK RESİM		
		

SCROLL KOMPRESÖRLÜ HİBRİT CHİLLER		
Model	P 204 H-S	
Soğutucu Akışkan	R 407 C	
REFERANS ŞART 1 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 15 °C / 20 °C Tai = 25 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	280
	kcal/h	240.800
Toplam Kompresör Gücü	kW	51
Çekilen ToplamGüç (Qcomp+Qfan)	kW	58,8
REFERANS ŞART 2 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 15 °C / 20 °C Tai = 32 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	260
	kcal/h	223.600
Toplam Kompresör Gücü	kW	60
Çekilen Toplam Güç (Qcomp+Qfan)	kW	67,8
REFERANS ŞART 3 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 7 °C / 12 °C Tai = 35 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	182,5
	kcal/h	157.000
Toplam Kompresör Gücü	kW	65,2
Çekilen Toplam Güç (Qcomp+Qfan)	kW	73
Enerji Verimlilik Oranı (Qcooling / Qcomp+fan)	EER	4,7
Kompresör Adedi	adet	4
Soğutma Devresi	adet	2
Kapasite Kontrol	%	%25-%50-%75-%100
Fan Adedi / Fan Çapı	adet/mm	4x Ø800
Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m)	dBA	51
Gerekli Evaporatör Su Debisi	m3/h	48
ÖLÇÜLER		
L	mm	5190
W	mm	1405
H	mm	2615
Su Giriş Bağlantısı	"	3
Su Çıkış Bağlantısı	"	3
Ağırlık	kg	2200
TEKNİK RESİM		
		

SCROLL KOMPRESÖRLÜ HİBRİT CHİLLER		
Model	P 254 H-S	
Soğutucu Akışkan	R 407 C	
REFERANS ŞART 1 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 15 °C / 20 °C Tai = 25 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	354
	kcal/h	304.715
Toplam Kompresör Gücü	kW	64,8
Çekilen ToplamGüç (Qcomp+Qfan)	kW	74,6
REFERANS ŞART 2 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 15 °C / 20 °C Tai = 32 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	326
	kcal/h	280.325
Toplam Kompresör Gücü	kW	76
Çekilen Toplam Güç (Qcomp+Qfan)	kW	85,8
REFERANS ŞART 3 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 7 °C / 12 °C Tai = 35 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	229
	kcal/h	197.000
Toplam Kompresör Gücü	kW	81,5
Çekilen Toplam Güç (Qcomp+Qfan)	kW	91,3
Enerji Verimlilik Oranı (Qcooling / Qcomp+fan)	EER	4,7
Kompresör Adedi	adet	4
Soğutma Devresi	adet	2
Kapasite Kontrol	%	%25-%50-%75-%100
Fan Adedi / Fan Çapı	adet/mm	5x Ø800
Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m)	dBA	50
Gerekli Evaporatör Su Debisi	m3/h	61
ÖLÇÜLER		
L	mm	7000
W	mm	1405
H	mm	2665
Su Giriş Bağlantısı	"	3
Su Çıkış Bağlantısı	"	3
Ağırlık	kg	2200
TEKNİK RESİM		
		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://planer.nt-rt.ru> || pne@nt-rt.ru

H-S P 304

SCROLL KOMPRESÖRLÜ HİBRİT CHİLLER		
Model	P 304 H-S	
Soğutucu Akışkan	R 407 C	
REFERANS ŞART 1 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 15 °C / 20 °C Tai = 25 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	425
	kcal/h	365.672
Toplam Kompresör Gücü	kW	78,9
Çekilen ToplamGüç (Qcomp+Qfan)	kW	92,5
REFERANS ŞART 2 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 15 °C / 20 °C Tai = 32 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	391,3
	kcal/h	336.569
Toplam Kompresör Gücü	kW	92,2
Çekilen Toplam Güç (Qcomp+Qfan)	kW	105,9
REFERANS ŞART 3 İÇİN PERFORMANS DEĞERLERİ (Two/Twi= 7 °C / 12 °C Tai = 35 °C)		
Soğutma Kapasitesi	kW	374
	kcal/h	321.708
Toplam Kompresör Gücü	kW	98,3
Çekilen Toplam Güç (Qcomp+Qfan)	kW	112
Enerji Verimlilik Oranı (Qcooling / Qcomp+fan)	EER	4,5
Kompresör Adedi	adet	4
Soğutma Devresi	adet	2
Kapasite Kontrol	%	%25-%50-%75-%100
Fan Adedi / Fan Çapı	adet/mm	7x Ø800
Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m)	dBA	52
Gerekli Evaporatör Su Debisi	m3/h	73
ÖLÇÜLER		
L	mm	6170
W	mm	2305
H	mm	2630
Su Giriş Bağlantısı	"	3
Su Çıkış Bağlantısı	"	3
Ağırlık	kg	2200
TEKNİK RESİM		